

Metodický list ke znění článku normy

Norma: ČSN 73 0802

Problém: nechráněná úniková cesta vedoucí sousedními požárními úseky

Popis problému:

Dle čl. 9.8.1 téže normy lze nechráněnou únikovou cestu (dále jen NÚC) použít mj. ke spojení jednotlivých prostorů uvnitř požárního úseku s volným prostranstvím nebo s chráněnou únikovou cestou. Dle čl. 9.5 ČSN 73 0802 se **sousední** požární úsek považuje za nechráněnou únikovou cestu. Dle čl. 9.10.2 může NÚC procházet sousedními požárními úseky a délka cesty se pak měří včetně cesty **sousedním** požárním úsekem.

Na základě výše uvedeného je názor některých takový, že vzhledem k jednotnému číslu nelze vést nechráněnou únikovou cestu přes více než 1 požární úsek.

Odůvodnění:


Článek 9.8.1 ČSN 730802 specifikuje použití nechráněných únikových cest. Podle tohoto článku lze použít nechráněnou únikovou cestu ke spojení prostor uvnitř požárního úseku i vně požárního úseku.

Článek 9.10.2 ČSN 73 0802 uvádí „Délka nechráněné únikové cesty se měří v ose cesty po skutečné trase úniku od nejvzdálenějšího místa požárního úseku k ose východu (zpravidla dveří) na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Může procházet **sousedními požárními úseky** a délka cesty se pak měří včetně cesty sousedním požárním úsekem.“

Obecně lze konstatovat, že průchod nechráněné únikové cesty více požárními úseky, tedy úseky, které jsou vzájemně odděleny požárně dělícími konstrukcemi, nemůže mít negativní dopad na evakuaci osob na nechráněné únikové cestě.

Stejný princip platí také v ČSN 73 0804, článek 10.1.3, který říká, že za součást nechráněné únikové cesty se považují také sousední požární úseky.

Mezní délka nechráněné únikové cesty a její minimální šířka se pak určí podle největšího součinitele a ze všech požárních úseků, ze kterých se uniká, tzn. včetně požárního úseku, kde nechráněná úniková cesta začíná. Při stanovení délky nechráněné únikové cesty platí ustanovení čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

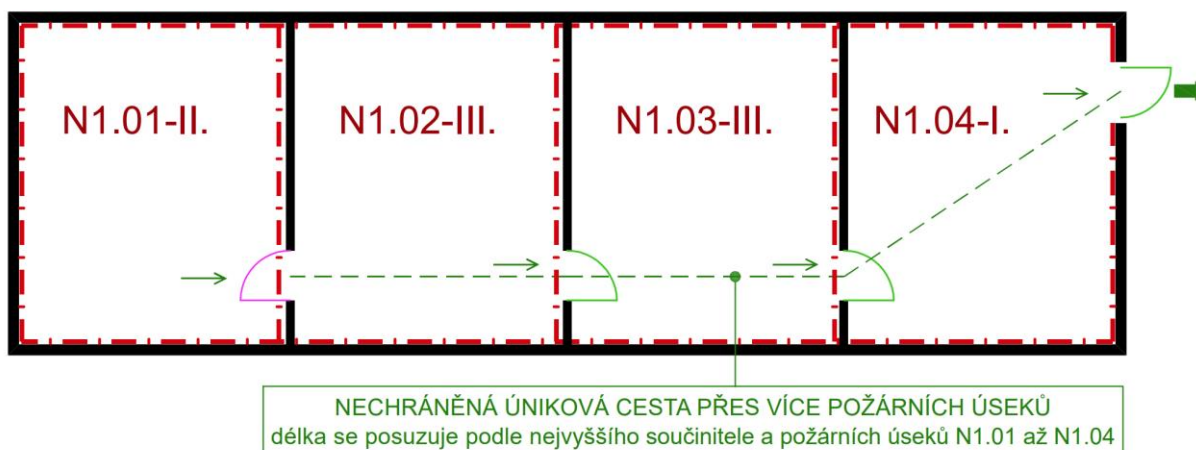

LEGENDA

	hranice požárního úseku
	dveře, jimiž prochází úniková cesta
	dveře z funkčně ucelené skupiny místností dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802
	venkovní prostranství
	úniková cesta - směr

Obrázek 1 - Nechráněná úniková cesta vedoucí více požárními úseky

Závěr:

Nechráněná úniková cesta může procházet více požárními úseky.

Použité zdroje:

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020.

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020.

SCHVÁLENO HLASOVÁNÍM TNK 27 Požární bezpečnost staveb (projednáno 01/2024)

Vydal: Česká agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1